


処 置

Medi-Aibis


1. 処置画面	1
1.1 処置オーダー入力画面	1
2. 新規入力基本操作	1
2.1 処置項目選択	1
2.2 処置日の変更	2
2.3 フリーコメント	4
2.4 コメント	4
2.5 医事コメント	4
2.6 項目検索	5
3. オーダ発行	6
3.1 診察終了	6
4. 実施	7
4.1 実施入力	7
5. DO	7
5.1 指示歴からのDO	7
6. オーダの修正・削除	8
6.1 修正	8
6.2 取り消し	8
7. 手技編集	9
7.1 手技・行為登録	9
8. その他	10
8.1 全チェック・個別チェック	10
8.2 全実施	10
8.3 バーコード	11

1. 処置画面

1.1 処置オーダ入力画面

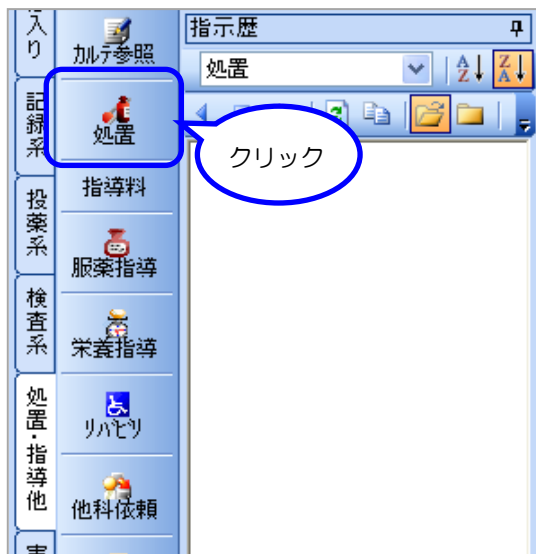


- ① 画面左側、機能ボタン「処置・指導他」タブ内または「投薬系」タブ内「処置」をクリックして下さい。

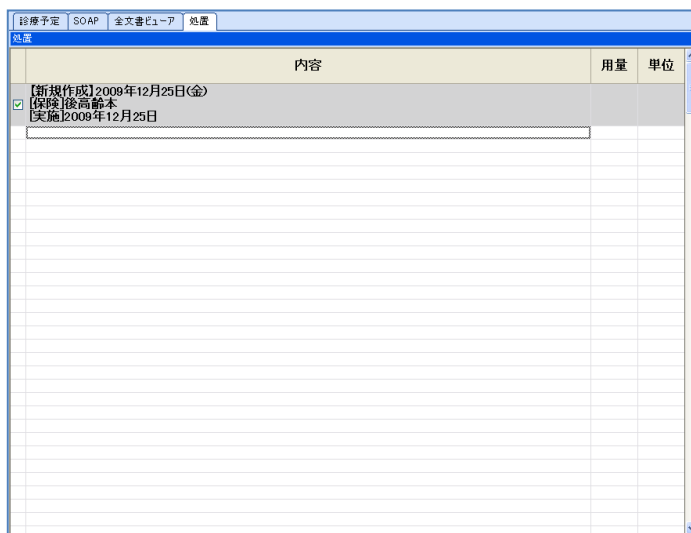

- ② 処置オーダ入力画面が表示されます。

2. 新規入力基本操作


2.1 処置項目選択

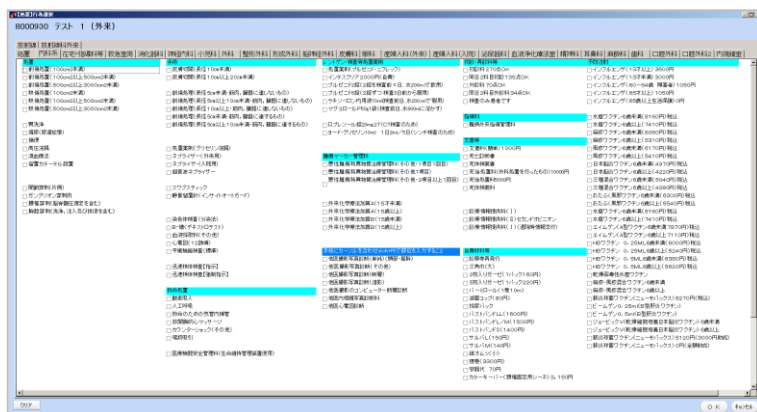

- ① 「行為選択」(F3)を選択して下さい。
「行為選択」画面が表示されます。処置項目左端のチェックボックスにチェックを入れて下さい。

ダブルクリック

【日付指定】

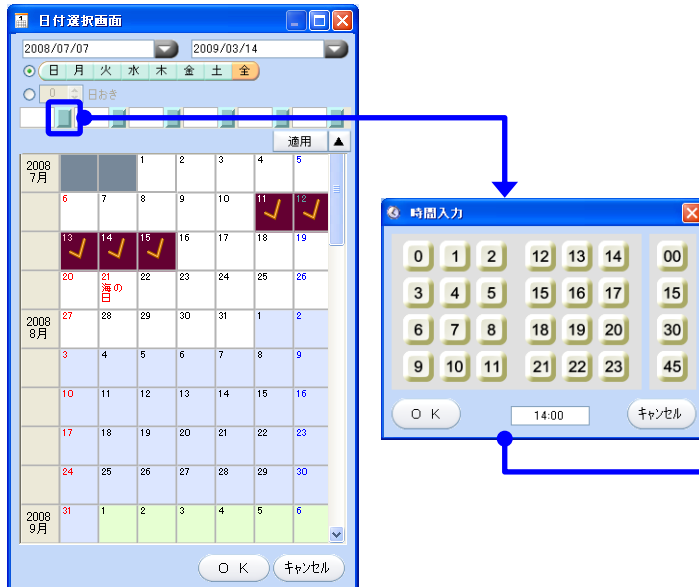


- ② カレンダーが表示されます。日付を選択して下さい。時間を指定する場合には、カレンダー上の緑ボタンをクリックし、[時間入力] 画面より時刻を設定し [OK] をクリックして下さい。




- ③ 伝票行の日付が変更されます。

診療予定	処置*
処置*	
	内容
	用
	【新規作成】2008年7月11日(金)
	【保険】産科自費
	*依頼 2008年7月11日～2008年7月15日 日・月・火・金・土 14:00

【期間指定】

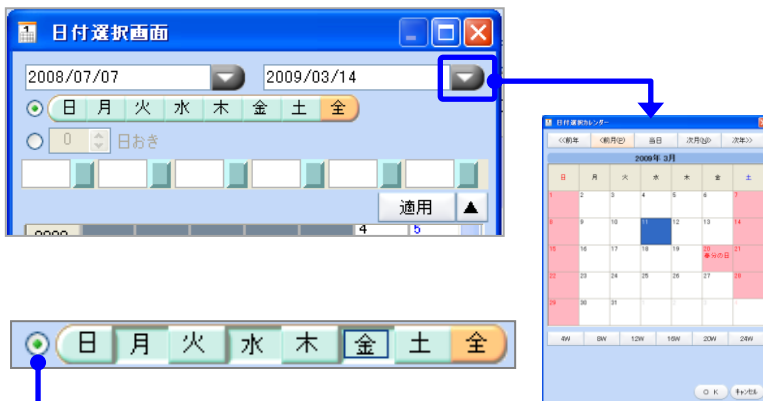

- ④ 日付横 [▼] をクリックでカレンダーが表示されますので、開始～終了の日付範囲を設定して下さい。[適用] をクリックで表示範囲が変更されます。




【曜日指定】

ラジオボタンを [曜日指定] を選択し、曜日ボタンを指定（凹ませた状態）後、[適用] をクリックでカレンダーに反映されます。

【〇日おき指定】


ラジオボタンを [〇日おき] を選択し、数値を入力後、[適用] をクリックでカレンダーに反映されます。

2.3 フリーコメント

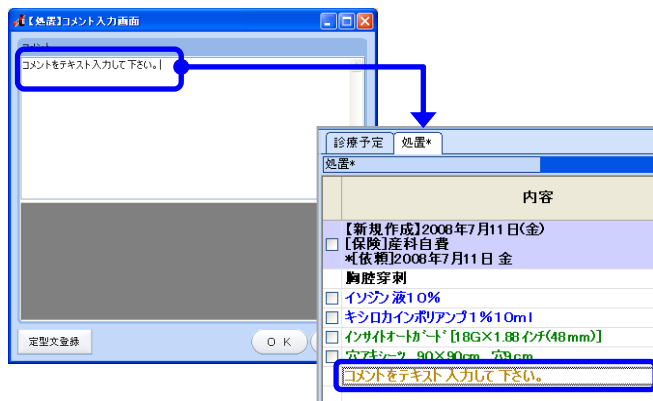


- ① [フリーコメント] (Shift+F4) を選択して下さい。
- ② [コメント入力画面] が表示されます。フリーテキストでの入力が可能です。

2.4 コメント

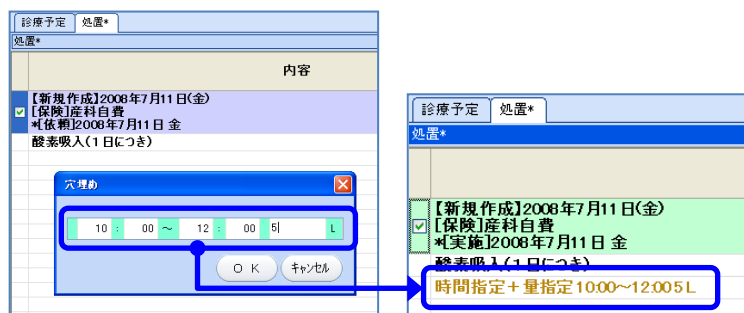

- ① 左図のように、行為項目を選択した際に「穴埋め」画面が表示される項目があります。このように自動的に表示されるものは必須入力となりますので、必要事項を入力し [OK] をクリックして下さい。また任意で穴埋めコメントを入力する場合は、[コメント] (F4) を選択して下さい。行為項目に適した「穴埋め」画面が表示されます。

2.5 医事コメント

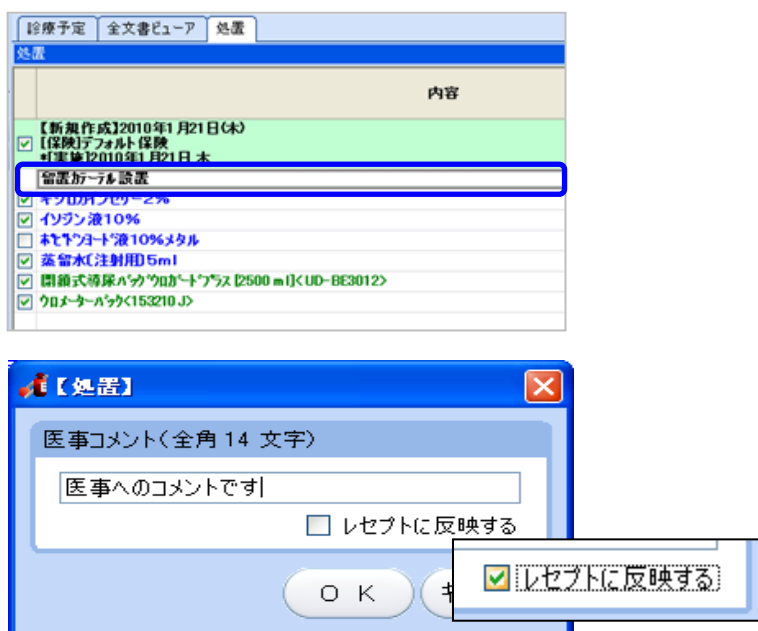

- ① 医事宛のコメントを入力したい場合には、該当オーダの処置行為名を選択します。
- ② [医事コメント] (Shift+F5) を選択すると、[医事コメント]入力画面が表示されますので、コメント内容を入力して下さい。レセプトへ反映する必要があるコメントの場合には、「レセプトに反映する」にチェックを付けて下さい。

【新規作成】2012年3月27日(火)
☐ [保険] 政管 本
 * [依頼] 2012年3月27日 火
 創傷処置(100cm2未満)
 医事コメント(レセプト反映あり) 医事へのコメントです

☐ ヒビディール消毒液0.05% 25ml
☐ ソフラチュール貼付剤
☐ ガンタシン軟膏0.1%

【新規作成】2012年3月27日(火)
☐ [保険] 政管 本
 * [依頼] 2012年3月27日 火
 創傷処置(100cm2未満)
 医事コメント(レセプト反映なし) 医事へのコメントです

☐ ヒビディール消毒液0.05% 25ml
☐ ソフラチュール貼付剤10cm 10.8mg10cm×10cm

2012/03/27(火)
 処置
 [依頼] 創傷処置(100cm2未満)
 テスト医師①本系(内科)
 No.201325183 依頼
 創傷処置(100cm2未満)
 医事コメント(レセプト反映あり) 医事へのコメントです

☐ [薬] ヒビディール消毒液0.05% 25ml 0.2袋
☐ [薬] ソフラチュール貼付剤10cm 10.8mg10cm×10cm

③ 入力されたコメント内容が伝票画面に表示されます。

※「レセプトに反映する」にチェックが付いている場合には、(レセプト反映あり)と表示されます。チェックを入れない場合は(レセプト反映なし)と表示されます。

④ 入力したコメント内容は、指示歴にも表示されます。

2.6 項目検索

項目検索

検索キー

項目検索画面

No.	区分	名称	単位
1	薬品	キシロカイン液0.5%	キシロカイン液
2	薬品	キシロカイン液0.2%	キシロカイン液
3	薬品	キシロカイン液0.1% (100,000倍希釈)	キシロカイン液
4	薬品	キシロカイン液0.05%	キシロカイン液
5	薬品	キシロカイン液0.02%	キシロカイン液
6	薬品	キシロカイン液0.01%	キシロカイン液
7	薬品	キシロカイン液0.005%	キシロカイン液
8	薬品	キシロカイン液0.002%	キシロカイン液
9	薬品	キシロカイン液0.001%	キシロカイン液
10	薬品	キシロカイン液0.0005%	キシロカイン液
11	薬品	キシロカイン液0.0002%	キシロカイン液

診断予定 処置*

内容

【新規作成】2008年7月14日(月)
☐ [保険] 産科自費
 * [依頼] 2008年7月14日 月
 創傷処置
☐ イソジン液10% 20 ml
☐ キシロカイン液0.5% 1 A
☐ インサート「カ」 [180×1.08インチ(48mm)] 1 本
☐ インサート「カ」 [180×1.08インチ(48mm)] 1 本
☐ キシロカイン液[4%] 1 ml

① 薬品や材料などを追加する場合は、[検索] (F2) を選択して下さい。

② [項目検索]画面が表示されます。

③ 画面上もしくはキーボードより、検索文字を半角カタカナで入力して [OK] をクリックして下さい。

④ 検索結果が表示されたら任意の項目を選択し [OK] をクリックして下さい。

⑤ 入力画面に項目が追加されますので用量を入力して下さい。

3. オーダ発行

3.1 診察終了

① オーダ入力後、[一括発行] (F12) または[個別発行] (Shift+F12) を選択して下さい。

② [オーダー発行]画面が表示されます。

◆診察終了◆

発行後、患者選択画面に戻ります。

◆診察継続◆

発行後、継続して該当患者を表示します。

◆診察一時終了◆

表示板へ「検査・一時終了」を送信します。

◆クリア◆

すべてのオーダーで入力された内容をクリア (削除) し、患者選択画面まで戻ります。

◆キャンセル◆

[オーダー発行]画面を閉じ、編集画面に戻ります。

◆オーダー控え◆

オーダー発行控箋印刷を行いたい場合は、チェックを入れて下さい。

4. 実施

4.1 実施入力

内容	用量	単位
No.100007529 2008年7月11日(金)		
[保険]産科自費		
[依頼]2008年7月11日		
胸腔穿刺		
イソジン液10%	20	ml
インサイトオートカード [18G×1.88インチ(48mm)]	1	本

内容	用量	単位
No.100007529 2008年7月11日(金)		
[保険]産科自費		
[実施]2008年7月11日 金		
胸腔穿刺		
イソジン液10%	20	ml
インサイトオートカード [18G×1.88インチ(48mm)]	1	本

内容	用量	単位
No.100007529 2008年7月11日(金)		
[保険]産科自費		
[実施]2008年7月11日 金		
胸腔穿刺		
イソジン液10%	20	ml
インサイトオートカード [18G×1.88インチ(48mm)]	1	本

① 本日までの依頼分の処置オーダは、処置オーダ入力画面内に表示されます。ここで内容の確認と実施入力を行うことができます。

② 実施入力は、オーダ入力画面内に表示されている伝票行左横にチェックを入れて下さい。伝票状態が「実施」に変わります。また使用した薬剤・材料の用量を入力して下さい。

③ 「実施」状態の伝票をオーダ発行すると同時に会計送信されます。オーダ発行後、指示歴の伝票状態が「依頼」から「実施」になります。

④ 「一括発行」(F12)で登録操作を行って下さい。

5. DO

5.1 指示歴からのDO

内容	用量	単位
No.100007529 2008年7月14日(月)		
[保険]産科自費		
[依頼]2008年7月14日 月		
胸腔穿刺		
イソジン液10%	20	ml
インサイトオートカード [18G×1.88インチ(48mm)]	1	本

ドラッグ&ドロップ


内容	用量	単位
No.100007529 2008年7月14日(月)		
[保険]産科自費		
[依頼]2008年7月14日 月		
胸腔穿刺		
イソジン液10%	20	ml
インサイトオートカード [18G×1.88インチ(48mm)]	1	本

① 指示歴より、DO したいオーダをマウスにて、ドラッグ&ドロップ操作で入力画面に移動して下さい。

② 指示歴より、DO したいオーダを選択し、マウス右ボタンクリックメニューより、「DO」を選択して下さい。

6. オーダの修正・削除

6.1 修正

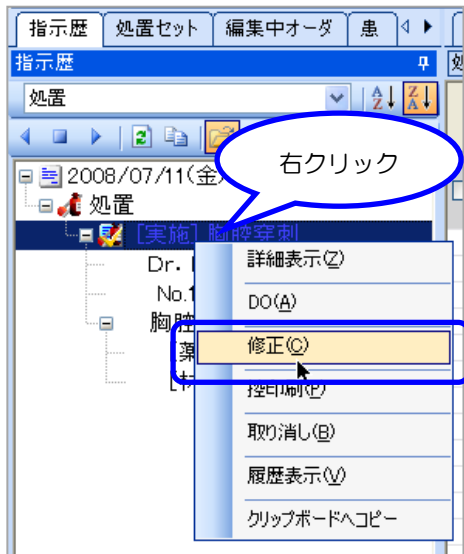


右クリック

修正(C)

内容	用量	単位
No.100007529【修正中】2008年7月11日(金)		
【保険】産科自費		
*【実施】2008年7月11日 金		
胸腔穿刺		
イソジン液1.0%	20	ml
インサイトオートガード [18G×1.88インチ(48mm)]	1	本

6.2 取り消し

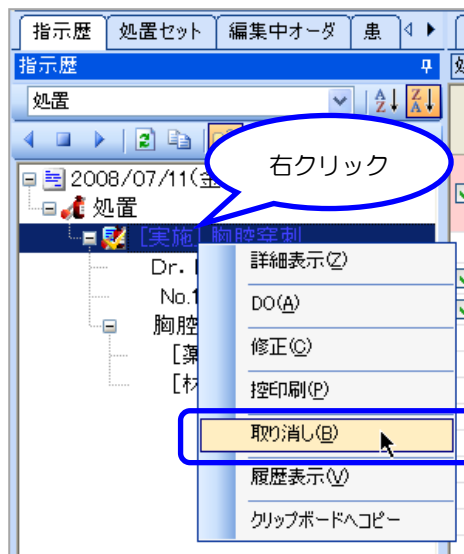

右クリック

取り消し(B)

内容	用量	単位
No.100007529【取消】2008年7月11日(金)		
【保険】産科自費		
*【実施】2008年7月11日 金		
胸腔穿刺		
イソジン液1.0%	20	ml
インサイトオートガード [18G×1.88インチ(48mm)]	1	本

① 内容等を修正したい場合は、指示歴より該当のオーダを選択し、マウス右ボタンクリックメニューより「修正」を選択して下さい。


② 修正の場合、「【修正中】」と表示された伝票が展開されますので、内容を修正後、[一括発行] (F12) で登録操作を行って下さい。

① 内容等を削除したい場合は、指示歴より該当のオーダを選択し、マウス右ボタンクリックメニューより「取り消し」を選択して下さい。

② 取り消しの場合、「【取消】」と表示された伝票が展開されますので、[一括発行] (F12) で登録操作を行って下さい。

7. 手技編集

7.1 手技・行為登録

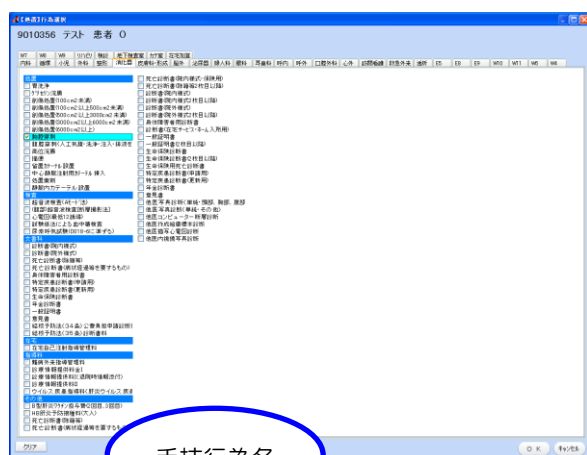

① 「手技編集」(Shift+F11)を選択して下さい。

② 「行為選択画面」が表示されます。編集を行う処置行為を選択して下さい。

③ 「手技・行為登録画面」が表示されます。画面上部には、現在登録中の手技行為が表示されています。画面下部より追加項目を選択します。

④ 手技項目の種別をリストより選択後、検索文字列に検索キーを入力し、「虫めがね」マークをクリックして下さい。

⑤ 検索結果が表示されたら任意の項目を選択し、左下の追加ボタンをクリックして下さい。

⑥ 画面上部の手技行為に項目が追加されます。ここで入力した用量が初期値となります。編集が終了しましたら「登録」をクリックして下さい。

処置*		
内容	用量	単位
【新規作成】2008年7月14日(月)		
【保険】産科自費		
*【依頼】2008年7月14日 月		
胸腔穿刺		
イソジン液10%	20	ml
キシロカインポリアンブ1%10ml	1	A
インサートカード「18G×1.88インチ(48mm)」	1	本
アスチック 90×90cm 29cm	1	枚
キシロカインポリアンブ0.5%10ml	0	A

8. その他

8.1 全チェック・個別チェック

診療予定	処置*		
処置*			
	内容	用量	単位
<input type="checkbox"/>	【新規作成】2008年7月14日(月) 【保険】産科自費 *【依頼】2008年7月14日 月		
	胸腔穿刺		
<input checked="" type="checkbox"/>	イソジン液10%	20	ml
<input checked="" type="checkbox"/>	キシロカインポリアンブ1%10ml	1	A
<input checked="" type="checkbox"/>	インサイトカソード [18G×1.88インチ(48mm)]	1	本
<input checked="" type="checkbox"/>	穴アキシー 90×90cm 穴9cm	1	枚
<input type="checkbox"/>	【新規作成】2008年7月14日(月) 【保険】産科自費 *【依頼】2008年7月14日 月		
	高位深層		
<input checked="" type="checkbox"/>	キシロカインゼリー2%	10	ml
<input checked="" type="checkbox"/>	ネトロンカテーテル(9フット) [18Fr 33cm]「先端開口2孔式」	1	本

診療予定		処置*	
処置*			
	内容	用量	単位
<input type="checkbox"/>	【新規作成】2008年7月14日(月) 【保険】産科自費 *【依頼】2008年7月14日 月		
	胸腔穿刺		
<input checked="" type="checkbox"/>	インジン液10%	20	ml
<input checked="" type="checkbox"/>	キシロカインポリアンブ1%10ml	1	A
<input checked="" type="checkbox"/>	インサイトカソード〔18G×1.88インチ(48mm)〕	1	本
<input checked="" type="checkbox"/>	穴アキシー 90×90cm 穴9cm	1	枚
<input type="checkbox"/>	【新規作成】2008年7月14日(月) 【保険】産科自費 *【依頼】2008年7月14日 月		
	高位深層		
<input type="checkbox"/>	キシロカインゼリー2%	10	ml
<input type="checkbox"/>	ネトロンカテーテル(9フット)〔18Fr 33cm〕「先端開口2孔式」	1	本

① 依頼伝票中の薬品・材料にまとめてチェックを付けることができます。

② 「全チェック」(F7) を選択して下さい。全ての伝票中の薬品材料にチェックを付けます。

③ 「個別チェック」(Shift+F7) を選択して下さい。選択した1伝票中の薬品材料にチェックを付けます。

8.2 全実施

診療予定	SOAP	全文書ビューア	処置*
処置*			
	内容	用量	単位
<input checked="" type="checkbox"/>	【新規作成】2008年1月15日(木) 【保険】アール保険 【実施】2008年1月15日 木 【保持】「レナ」【開始日】		
<input checked="" type="checkbox"/>	キシロカインゼリー2%	10	ml
<input checked="" type="checkbox"/>	イラムザンチューブ 14F<3201-14-S>	1	本
<input checked="" type="checkbox"/>	イラムザンチューブ 16F<3201-16-S>	1	本
<input checked="" type="checkbox"/>	カバカ袋 300mlK13020004>	1	枚
<input checked="" type="checkbox"/>	カシタ [30ml カテーテルチップ]<08873>	1	本
<input checked="" type="checkbox"/>	連結チューブ「M」(カテーテル) [106.9mm 150cm] KSF-JM6926>	1	本
<input checked="" type="checkbox"/>	【新規作成】2008年1月15日(木) 【保険】アール保険 【実施】2008年1月15日 木 【K」【処置】(小)		
<input checked="" type="checkbox"/>	生理食塩液100ml	1	瓶
<input checked="" type="checkbox"/>	インジン液10%	20	ml
<input checked="" type="checkbox"/>	ムフェルアルカス 10×10<3225 [旧:61481-8]>	1	枚
<input checked="" type="checkbox"/>	消毒洗浄用「ス」大塚>	1	本
<input checked="" type="checkbox"/>	「ユ」 [M]10×10cm「ハ」ト「ロ」創傷被覆材<《使用具合悪<00015444の単独へ》>	1	枚
<input checked="" type="checkbox"/>	ハト「サ」ハトAD 7.5×7.5cm ハト「5」×5cm ハト型<66000830>	1	枚
<input checked="" type="checkbox"/>	ハト「サ」ハトAD 17.5×17.5cm ハト「15」×15cm ハト型<66000832>	1	枚
<input checked="" type="checkbox"/>	ハト「サ」ハトAD 仙骨用 [大] ハト型<66000759>	1	枚
<input checked="" type="checkbox"/>	ハト「サ」ハトAD 仙骨用 [小] ハト型<66000835>	1	枚
<input checked="" type="checkbox"/>	【新規作成】2008年1月15日(木) 【保険】アール保険 【実施】2008年1月15日 木 【ア】「サ」		

① 全ての依頼伝票の伝票・薬品・材料にまとめてチェックを付けることができます。

② 「全実施」(Shift+F6) を選択して下さい。全ての依頼伝票の伝票・薬品・材料にチェックを付け、実施伝票にすることができます。

8.3 バーコード

種別	コード	名称	量	単位
材料	10062	3.5mmソリッドコーティカルスクリューフルスレッド[3.5x16mm]<14377-16>	1	本

- ① 使用した薬品・材料をバーコードで読み取りことができます。
- ② [バーコード] (Shift+F8) を選択して下さい。[バーコード読み取り] 画面が表示されます。
- ③ 使用した薬剤・材料のバーコードを読み込み [登録] を選択すると、読み込んだ薬剤・材料にチェックが入ります。